


11-kg-Flaschenanlage im Gebäude mit Gasgerät(en) in Räumen unter Erdgleiche

- 1** Zweistufige Sicherheitsdruckregeleinrichtung „S2SR“ (Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheits-einrichtung (ÜDS)) mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) *

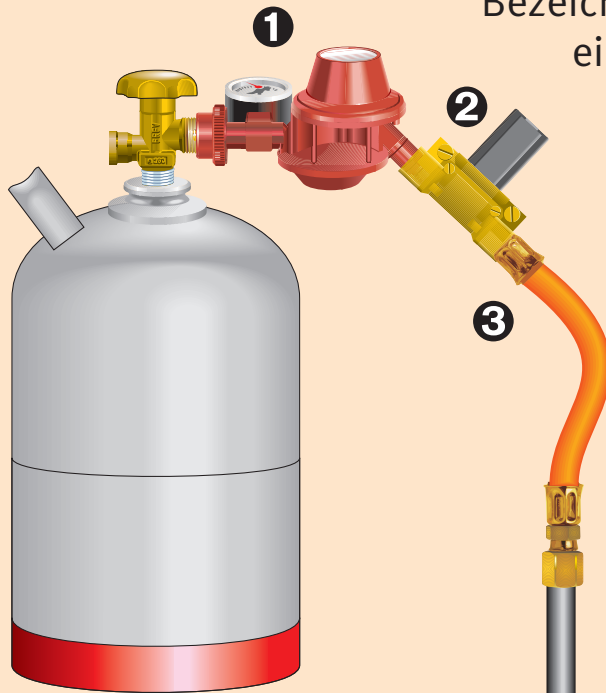

- 2** Magnetventil (zur Kopplung mit technischer Lüftung)

- 3** Schlauchleitung, max. 40 cm lang

- 4** Rohrleitung

- 5** Kugelhahn mit TAE

- 6** Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)

* optional ohne Manometer

Anforderungen an die lüftungstechnische Gestaltung siehe § 31 DGUV-Vorschrift 79 (Bisher: BGV D34)

Erd-
gleiche