


11-kg-Flaschenanlage im Gebäude mit Schlauchleitungen von max. 40 cm Länge

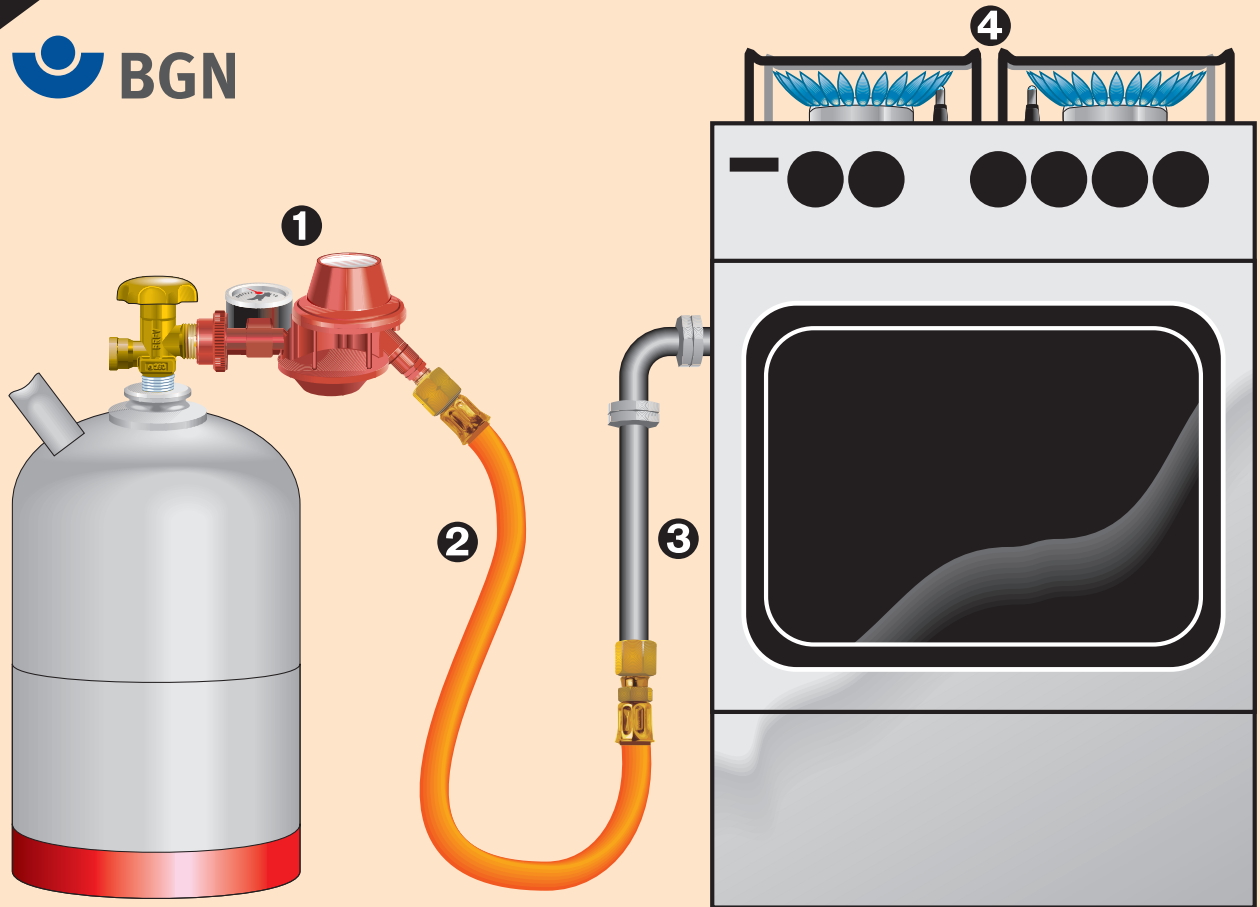

- ❶ **Zweistufige** Sicherheitsdruckregleinrichtung „S2SR“
(Safety two Stages Regulator - bisherige Bezeichnung: Überdrucksicherheits-einrichtung (ÜDS)) mit thermischer Absperreinrichtung (TAE) *
- ❷ Schlauchleitung, max. 40 cm lang
- ❸ Rohrleitung
- ❹ Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Züandsicherungen)

* optional ohne Manometer