


33-kg-Flaschenanlage (Zweiflaschenanlage)

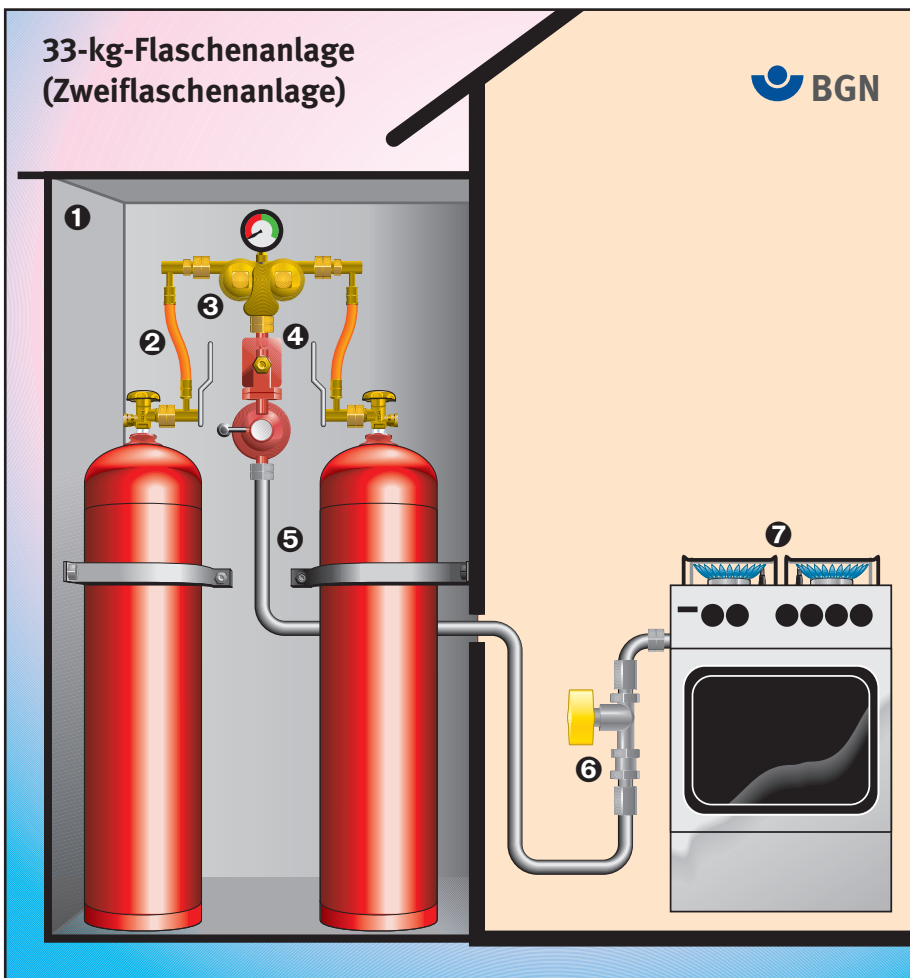

- 1 Verschließbarer Flaschenschrank (außerhalb Gebäude)
- 2 Hochdruckschlauchleitung, max. 40 cm lang
- 3 Automatische Umschalteneinrichtung
- 4 Druckregleinrichtung mit einer Überdruck-Sicherheitsabsperreinrichtung „OPSO“ (Over-Pressure Shut Off - bisherige Bezeichnung: Sicherheitsabsperrentil (SAV)) und einer Druckregleinrichtung mit einem Überdruck-Abblaseventil mit begrenztem Durchfluss (PRV)
- 5 Rohrleitung
- 6 Schnellschlussventil mit thermischer Absperreinrichtung (TAE)
- 7 Gasgerät mit Flammenüberwachungseinrichtungen (Zündsicherungen)